




PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số: 1124/TP/0337/0126

Ngày: 09/02/2026
Trang: 1/2

- Tên mẫu và ký hiệu : Nước sạch (Tại Chi nhánh cấp nước Trà Ôn)
- Số lượng mẫu : 01 mẫu khoảng 2,2 lít (02 chai)
- Ngày nhận mẫu : 28/01/2026
- Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh
- Ngày thử nghiệm : Từ 28/01/2026 đến 04/02/2026
- Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG**
Số 02 Hưng Đạo Vương, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long
- Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
- Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc số 0337TP
 - Lấy mẫu theo: TCVN 6663-5:2009 và TCVN 6663-3:2016
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Lúc 14h30 ngày 28/01/2026 tại Chi nhánh cấp nước Trà Ôn - ấp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

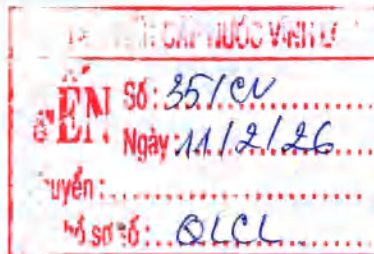

9. Kết quả thử nghiệm :

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp thử | Kết quả | Mức giới hạn (*) |
|-----|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Coliform ^(iso) | CFU/100mL | ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 | 0 | < 1 |
| 2 | Escherichia coli ^(iso) | CFU/100mL | ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 | 0 | < 1 |
| 3 | Màu sắc ^(iso) | TCU | SMEWW 2120C:2023 | KPH (MDL = 4,0) | 15 |
| 4 | Mùi ^(iso) | - | HD 15-TP-1.36.42 | Không phát hiện mùi lạ | Không có mùi lạ |
| 5 | pH ^(iso) | - | SMEWW 4500-H ⁺ .B:2023 | 7,45 (tại 25,1°C) | Trong khoảng 6,0 - 8,5 |
| 6 | Độ đục ^(iso) | NTU | SMEWW 2130B:2023 | KPH (MDL = 0,23) | 2 |
| 7 | Hàm lượng Asen (As) ^(iso) | mg/L | US.EPA Method 200.8 | KPH (MDL = 0,001) | 0,01 |
| 8 | Hàm lượng Clo dư ^(iso) | mg/L | SMEWW 4500-Cl.B:2023 | 0,84 | Trong khoảng 0,2 - 1,0 |

Ghi chú: - (*) QCVN 01-1:2024/BYT – Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (theo yêu cầu khách hàng); - (iso): chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025; - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện; - Xem tiếp trang 2/2.

**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH**

Phạm Văn Tú



**GIÁM ĐỐC
PHÒNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Khánh Ngọc

- Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
- Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.
- Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp thử | Kết quả | Mức giới hạn (*) |
|-----|---|--------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 9 | Chỉ số Permanganat ^(ISO) | mg/L | TCVN 6186:1996 | KPH (MDL = 0,54) | 2 |
| 10 | Hàm lượng Amoni (NH ₃ và NH ₄ tính theo N) ^(ISO) | mg/L | SMEWW 4500-NH ₃ .F:2023 | KPH (MDL = 0,03) | 1 |

CATECH

- Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
- Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng *Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.*
- Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. *This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.*



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số: 1125/TP/0338/0126

Ngày: 09/02/2026
Trang: 1/2

- Tên mẫu và ký hiệu : Nước sạch (Tại vòi nước sử dụng của mạng phân phối - Chi nhánh cấp nước Trà Ôn)
- Số lượng mẫu : 01 mẫu khoảng 2,2 lít (02 chai)
- Ngày nhận mẫu : 28/01/2026
- Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh
- Ngày thử nghiệm : Từ 28/01/2026 đến 04/02/2026
- Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG**
Số 02 Hưng Đạo Vương, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long
- Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
- Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc số 0338TP
 - Lấy mẫu theo: TCVN 6663-5:2009 và TCVN 6663-3:2016
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Lúc 14h45 ngày 28/01/2026 tại Cửa hàng Hoàng Tâm - số 3 đường 30/04, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

9. Kết quả thử nghiệm :

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp thử | Kết quả | Mức giới hạn (*) |
|-----|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Coliform ^(iso) | CFU/100mL | ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 | 0 | < 1 |
| 2 | Escherichia coli ^(iso) | CFU/100mL | ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 | 0 | < 1 |
| 3 | Màu sắc ^(iso) | TCU | SMEWW 2120C:2023 | KPH (MDL = 4,0) | 15 |
| 4 | Mùi ^(iso) | - | HD 15-TP-1.36.42 | Không phát hiện mùi lạ | Không có mùi lạ |
| 5 | pH ^(iso) | - | SMEWW 4500-H ⁺ .B:2023 | 7,41 (tại 25,1°C) | Trong khoảng 6,0 - 8,5 |
| 6 | Độ đục ^(iso) | NTU | SMEWW 2130B:2023 | KPH (MDL = 0,23) | 2 |
| 7 | Hàm lượng Asen (As) ^(iso) | mg/L | US.EPA Method 200.8 | KPH (MDL = 0,001) | 0,01 |
| 8 | Hàm lượng Clo dư ^(iso) | mg/L | SMEWW 4500-Cl.B:2023 | 0,58 | Trong khoảng 0,2 - 1,0 |

Ghi chú: - (*) QCVN 01-1:2024/BYT – Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (theo yêu cầu khách hàng); - (iso): chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025; - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện; - Xem tiếp trang 2/2.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú



GIÁM ĐỐC
PHÒNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khánh Ngọc

- Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
- Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.
- Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Cần Thơ. This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**
TEST REPORT

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp thử | Kết quả | Mức giới hạn (*) |
|-----|---|--------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 9 | Chỉ số Permanganat ^(ISO) | mg/L | TCVN 6186:1996 | KPH (MDL = 0,54) | 2 |
| 10 | Hàm lượng Amoni (NH ₃ và NH ₄ tính theo N) ^(ISO) | mg/L | SMEWW 4500-NH ₃ .F:2023 | KPH (MDL = 0,03) | 1 |

CATECH

- Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
- Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng *Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.*
- Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. *This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.*



Số: 1126/TP/0339/0126

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Ngày: 09/02/2026
Trang: 1/1

- 1. Tên mẫu và ký hiệu : Nước sạch (Tại vòi nước sử dụng của mạng phân phối - Chi nhánh cấp nước Trà Ôn)
- 2. Số lượng mẫu : 01 mẫu khoảng 2,2 lít (02 chai)
- 3. Ngày nhận mẫu : 28/01/2026
- 4. Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh
- 5. Ngày thử nghiệm : Từ 28/01/2026 đến 04/02/2026
- 6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VINH LONG**
Số 02 Hưng Đạo Vương, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long
- 7. Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
- 8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc số 0339TP
 - Lấy mẫu theo: TCVN 6663-5:2009 và TCVN 6663-3:2016
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Lúc 15h00 ngày 28/01/2026 tại Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức - Số 138 đường 30/04, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

9. Kết quả thử nghiệm :

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp thử | Kết quả | Mức giới hạn (*) |
|-----|--|-----------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Escherichia coli (iso) | CFU/100mL | ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 | 0 | < 1 |
| 2 | Màu sắc (iso) | TCU | SMEWW 2120C:2023 | KPH (MDL = 4,0) | 15 |
| 3 | Mùi (iso) | - | HD 15-TP-1.36.42 | Không phát hiện mùi lạ | Không có mùi lạ |
| 4 | pH (iso) | - | SMEWW 4500-H+.B:2023 | 7,47 (tại 25,0°C) | Trong khoảng 6,0 - 8,5 |
| 5 | Độ đục (iso) | NTU | SMEWW 2130B:2023 | KPH (MDL = 0,23) | 2 |
| 6 | Hàm lượng Asen (As) (iso) | mg/L | US.EPA Method 200.8 | KPH (MDL = 0,001) | 0,01 |
| 7 | Hàm lượng Clo dư (iso) | mg/L | SMEWW 4500-Cl.B:2023 | 0,27 | Trong khoảng 0,2 - 1,0 |
| 8 | Chỉ số Permanganat (iso) | mg/L | TCVN 6186:1996 | KPH (MDL = 0,54) | 2 |
| 9 | Hàm lượng Amoni (NH ₃ và NH ₄ tính theo N) (iso) | mg/L | SMEWW 4500-NH ₃ .F:2023 | KPH (MDL = 0,03) | 1 |

Ghi chú: - (*) QCVN 01-1:2024/BYT – Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (theo yêu cầu khách hàng); - (iso): chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025; - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện.

**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH**

Nguyễn Hữu Thịnh

**GIÁM ĐỐC
THO GIAM ĐỐC**



Nguyễn Khánh Ngọc

- 1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. Test results are valid for the sample(s) submitted only. Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.
- 2. Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
- 3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH, Corp.



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số: 1788/TP/0492/0226

Ngày: 11/02/2026
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Nước sạch tại vòi nước sử dụng của mạng phân phối - Chi nhánh cấp nước Trà Ôn
Địa điểm lấy mẫu: Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức - Số 138 đường 30/04, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu khoảng 200mL (01 chai)
3. Ngày nhận mẫu : 09/02/2026
4. Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai thủy tinh
5. Ngày thử nghiệm : Từ 09/02/2026 đến 11/02/2026
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG**
Số 02 Hưng Đạo Vương, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long
7. Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Không
9. Kết quả thử nghiệm :

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp thử | Kết quả | Mức giới hạn (*) |
|-----|----------------|-----------|-------------------------------|---------|------------------|
| 1 | Coliform (iso) | CFU/100mL | ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 | 0 | < 1 |

Ghi chú: - (*) QCVN 01-1:2024/BYT – Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (theo yêu cầu khách hàng); - (iso): chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025.

**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH**

Nguyễn Hữu Thịnh

**GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. 2. Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only. Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ.
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.