


Số: 117 /KSBT-XN-CDHA-TDCN

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0106.21

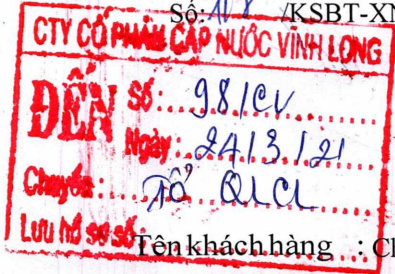

Tên khách hàng : Chi nhánh cấp nước Trà Ôn
Địa chỉ : ấp Mỹ Lợi, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Tên mẫu : Nước ăn uống S34
Lượng mẫu : 1 đv x 2lít, 1 đv x 1lit
Ngày nhận mẫu : 05/03/2021
Tình trạng mẫu : Đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

| Stt | Chỉ tiêu | Phương pháp | Kết quả | Tiêu chuẩn | Ngày kiểm nghiệm |
|-----|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Chi số Pecmanganate (độ ôxi hóa) | TCVN 6186-1996 | 0,58 mg/L | ≤ 2 mg/L | 05/03/2021 |
| 2 | Clo dư (đo tại hiện trường) | HACH (DPD Free Chlorine) | 0,5 mg/L | 0,3 - 0,5 mg/L | 05/03/2021 |
| 3 | Hàm lượng Clorua | SMEWW 2017-4500-Cl ⁻ - B | 72,23 mg/L | ≤ 250 mg/L | 05/03/2021 |
| 4 | Mangan tổng số (Mn) | SMEWW 2017-3500-Mn-B(*) | Không phát hiện MLOD = 0,04 mg/L | ≤ 0,3 mg/L | 08/03/2021 |
| 5 | Màu sắc | SMEWW 2017-2120 C | < 5 TCU | ≤ 15 TCU | 05/03/2021 |
| 6 | Mùi vị | Cảm quan | Không có mùi vị lạ | Không có mùi vị lạ | 05/03/2021 |
| 7 | Nitrat (NO ₃ ⁻) | TCVN 6180-1996 | 2,13 mg/L | ≤ 50 mg/L | 08/03/2021 |
| 8 | Nitrit (NO ₂ ⁻) | SMEWW 2017-4500-NO ₂ -B(*) | Không phát hiện MLOD = 0,01 mg/L | ≤ 3 mg/L | 05/03/2021 |
| 9 | pH | TCVN 6492-2011 | 7,05 | 6,5 - 8,5 | 05/03/2021 |
| 10 | Sắt tổng số (Fe) | SMEWW 2017-3500-Fe-B(*) | 0,07 mg/L | ≤ 0,3 mg/L | 05/03/2021 |
| 11 | Sunfat (SO ₄ ²⁻) | US-EPA 1997-375.4 | 31,80 mg/L | ≤ 250 mg/L | 05/03/2021 |
| 12 | Độ cứng, tính theo CaCO ₃ | SMEWW 2017-2340 C(*) | 106 mg/L | ≤ 300 mg/L | 05/03/2021 |
| 13 | Độ đục | SMEWW 2017-2130 B | 0,83 NTU | ≤ 2 NTU | 05/03/2021 |
| 14 | Coliform tổng cộng | TCVN 6187-1:2009(*) | 0/100 mL | 0/100 mL | 08/03/2021 |
| 15 | E.coli | TCVN 6187-1:2009(*) | 0/100 mL | 0/100 mL | 08/03/2021 |

Chú thích:

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

- Tham chiếu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

p TRƯỜNG KHOA XN-CDHA-TDCN

Vĩnh Long, ngày 03 tháng 03 năm 2021



[Handwritten signature]
KS. Võ Thanh Phương

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
[Handwritten signature]
TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
TỈNH VĨNH LONG
BSCKI. Võ Thế Châu