


Số: 76/ KSBT-XN-CĐHA-TDCN



**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Mã số mẫu: 0777.21

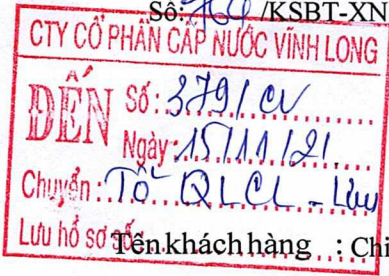

Tên khách hàng: Chi nhánh cấp nước Vũng Liêm

Địa chỉ: ấp Trung Tín, Thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Người lấy mẫu: Vương Ngọc Hải

Địa điểm lấy mẫu: tại chi nhánh

Ngày lấy mẫu: 04/11/2021

Tên mẫu: Nước sạch S492

Lượng mẫu: 1 đv x 2lit, 1 đv x 500ml

Ngày nhận mẫu: 04/11/2021

Tình trạng mẫu: Đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh.

**KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Clo dư (đo tại hiện trường)	HACH (DPD Free Chlorine)	0,8 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	04/11/2021
2	Màu sắc	SMEWW 2017-2120 C	< 5 TCU	≤ 15 TCU	04/11/2021
3	Mùi vị	Cảm quan	Không mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	04/11/2021
4	pH	TCVN 6492-2011	6,89	6,0 - 8,5	04/11/2021
5	Độ đục	SMEWW 2017-2130 B	Không phát hiện MLOD = 0,25 NTU	≤ 2 NTU	04/11/2021
6	Coliform tổng cộng	TCVN 6187-1:2009(*)	< 1CFU/100 mL	< 3 CFU/100 mL	04/11/2021
7	E.coli	TCVN 6187-1:2009(*)	< 1CFU/100 mL	< 1 CFU/100 mL	04/11/2021

Chú thích:

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
- < 1 CFU/mL: Được xem như là không phát hiện.
- Tham chiếu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

TRƯỜNG KHOA XN-CĐHA-TDCN

KS. Võ Thanh Phương

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 11 năm 2021



BSCKII. Võ Thế Châu